

DX-ECAP seviye transmitterleri, iletken sıvılarda, düşük iletkenlikli sıvılarda, katı partiküllü ve toz malzemelerde, yapışkan ve asit/bazik sıvılarda seviyenin ölçülmesi amacıyla kullanılan kapasitif seviye sensörüdür.

Elektrod çubuğu ile tank duvarı arasına malzeme geldiğinde bir kapasite olmaktadır. Bu kapasite değişimini hassas bir şekilde ölçerek analog sinyale çevirir.

Dolu - boş kalibrasyonu kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabilir.

Özellikle makina imalatçıları için değişik dizaynlar ile endüstriyel seviye ölçümü konusunda farklı çözümler sunulmaktadır.

Uygulamalar :

Sıvı tankları, glikol tankları, gıda makinalar, soğutma sıvı tankları, gemiler, salamura tankları, atık su, şarap depoları, temiz su depoları...



Yağ tankları, CO₂ sıvı tankları, yüksek sıcaklıklı tanklar, düşük iletkenlikli sıvılar.

Tahıl deposu, çimento silosu, kum, hamur, süt tozu, yem, un, organik ve plastik granül tankları.

Sıcak yapışkan ve yüksek viskoziteli asit ve kimyasal sıvılar.



Sertifikasyon

 II 1/2 G Ex d IIC Tx*1 Ga/Gb Gaz için
 II 1/2 D Ex (ta/tb)*3 IIIC Tx*2 Da/Db Toz için
 *Sıcaklık sınıfı tablosuna bakınız.

Teknik Özellikleri :

Ölçülecek Malzeme	İletken sıvılar Düşük iletkenlikli sıvılar Katı partiküllü malzemeler Yapışkan ve asit/bazik sıvılar
Besleme	9-36 VDC
Çıkış	4-20mA iki telli Std. 0-20 mA - 4-20 mA, 0-10 V üç telli Ops.
Hassasiyet	± % 0,5 , ± % 0,8 , ± % 1
Linearite	% 0,5
Kapasite Ölçü Sahası	1pF...3nF
Min. Di-Elektrik Sabiti	1,6 ε _r
Bağlantı Malzemesi	304 Pas.Çelik Ops.316 Pas.Çelik
İzolasyon Malzemesi	PFA Std. Ops. PEEK, PTFE , Kauçuk , FKM
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Enjeksiyon - AISi12Fe (Std) Siyah (RAL.9005)
Çalışma Basıncı	(-)1 bar...(+) 25 bar (Modele göre değişir)
Çalışma Sıcaklığı	(-) 40 °C / (+) 150 °C (Modele göre değişir) Soğutucu aparatı ile 200 °C'ye kadar Kroyejenik Tank için (-) 196 °C Kauçuk Kaplı için (-) 50 °C...(+) 80 °C FKM için (-) 30 °C...(+) 200 °C
Ortam Sıcaklığı	(-) 20 °C / (+) 60 °C
Gösterge	Power ve ayarlama ledli
İzolasyon	Maks. 500 V
Güç Tüketimi	Maks. 50 mW
Elektrik Bağlantısı	Klemens
Koruma Sınıfı (EN60529)	IP 66 / 68
Test	EMC, Düşük Voltaj
Proba Gelebilecek Kuvvet	Maks. 40 NM
Ağırlık	DX-ECAP 101 250 mm için 295 g.

DX-ECAP

KAPASİTİF SEVİYE TRANSMİTERİ

DX-ECAP 101 / 102 / 103 / 107

DX-ECAP 202 / 203 / 204 / 205 / 20S

DX-ECAP 304 / 305

DX-ECAP 408A / 408B


Avantajları :

- * Hareketli parçası yoktur.
- * Yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı dizayn.
- * Kolay montaj edilebilir, modüler yapıdadır.
- * Köpük ,sıvı sıçramasından etkilenmez.
- * Titreşimden etkilenmez, dayanıklı mekanik yapıdadır.
- * Zero Span ayarı kolay yapılabilir.
- * Komple sensör boyunca ölçebilme.
- * Ters montajda çalışılabilirlik.



Çalışma Prensibi :


Elektriksel kapasite tanımı, iki paralel iletken plaka kullanıldığı varsayılarak;

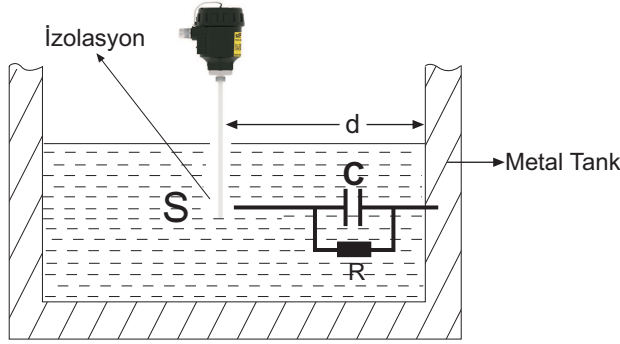

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d}$$

C: Kapasite , Farad
S: Yüzey Alanı , mt²
d: Mesafe , mt

Ancak pratikte bu ifadenin kullanılabileceği sensör tipi yok denecek kadar azdır. Özellikle aralık (d) büyük olduğundan (ki genel olarak böyledir.) Kaçak alanların artması nedeniyle, yukarıdaki formülün doğruluğuna güvenmek artık mümkün olmayacaktır. O halde özellikle mesafe ölçümlerinde artık kapasiteden çok empedans ölçmek çok daha doğru sonuç vermektedir.

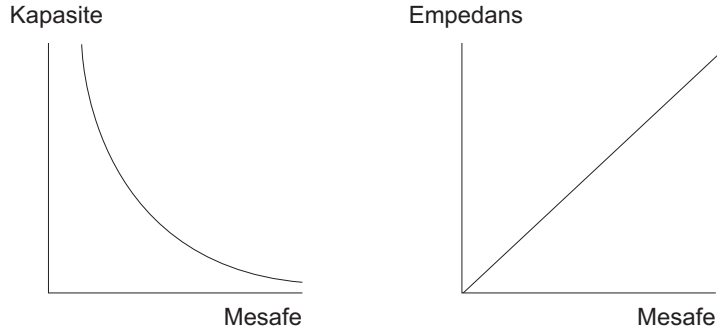

Empedans ifadesi $Z = R + jL\omega + (jC\omega)^{-1}$ şeklinde verilir. R reel bileşen olarak tanımlanır ve ortamın iletkenliğini temsil eder.

$jL\omega$ ikinci bileşen endüktif reaktans olarak tanımlanır. Bu bileşen kapasitif ölçüm yapıyor olsak bile mevcuttur.

Ancak biz bunu yok farzederiz. Bu şekilde ölçümlerde ortamın elektrostatik özelliklerini baz alarak sonucu değerlendirdiğimizden hata olmayacaktır. Sonuçta empedans ifademiz $Z = R + (jC\omega)^{-1}$ olacaktır.

Ürettiğimiz kapasitif sensörlerde ölçüm yük transferi metoduyla yapılmaktadır.

Toplam empedans $Z = V / I$ ifadesiyle verilir.

I (Akım) $I = Q / t$

Q (Coulomb)

t (sn)

Ölçmek istediğimiz kapasitif reaktans ise; $(jC\omega)^{-1}$ şeklindedir . Yani yük ile empedans aynı fazdadır. Özetle, ortama aktarılan yük, kapasitif reaktans ile doğru orantılıdır.

Koaksiyel tarzda üretilmiş sensörler için ;

a : Merkez elektrod yarıçapı


b : Dış ekran yarıçapı

L : Uzunluk



$C = \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}{\ln(b/a)} \cdot L$ ifadesi ile empedans hesabı yapılmaktadır.

Üretimde olan tüm modellerimizde uzunluğa bağlı olarak 10 KHz...250 KHz aralığında uyarım uygulanmaktadır. ($\omega = 2 \times \pi \times f$) İletkenlik bileşeni (R) etkisinin doğrusallık hatasına sebebiyet vermesi elektronik devre tasarımı ve mekanik tasarım ile engellenmiştir. 1ppm değerinden az ve sıfır kabul edilebilir bir değere düşürülmüştür.

Proses Basıncı / Sıcaklık Grafiği

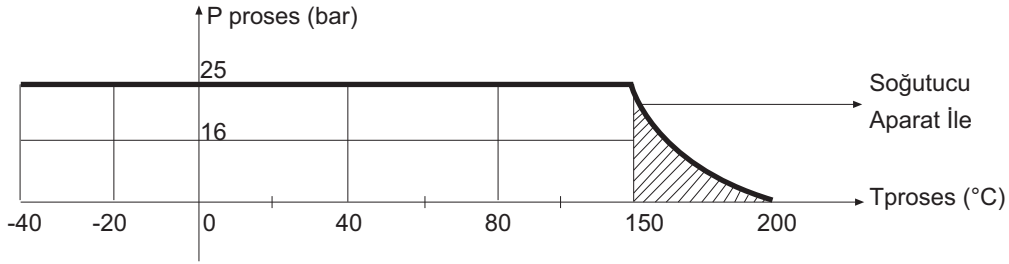


Ortam Basıncı / Sıcaklık Grafiği

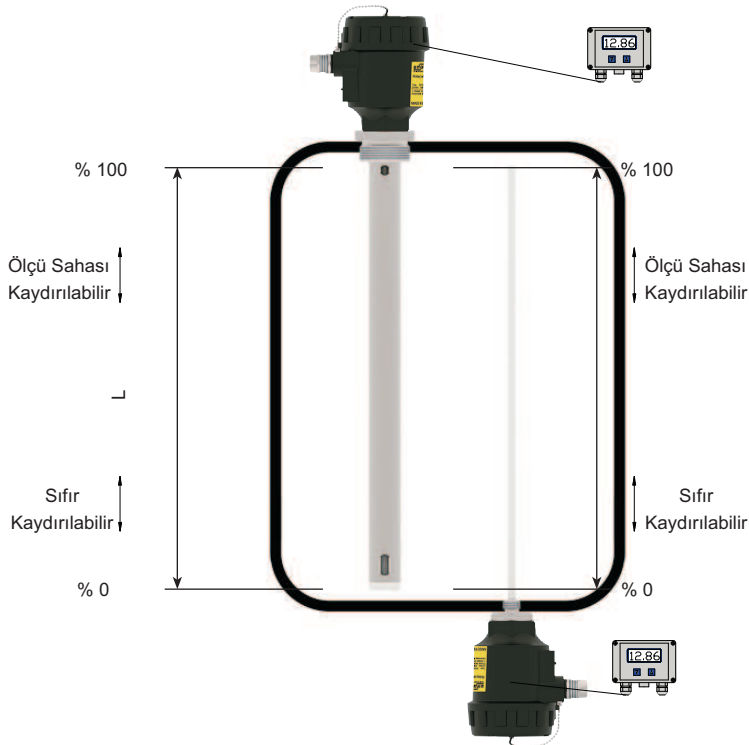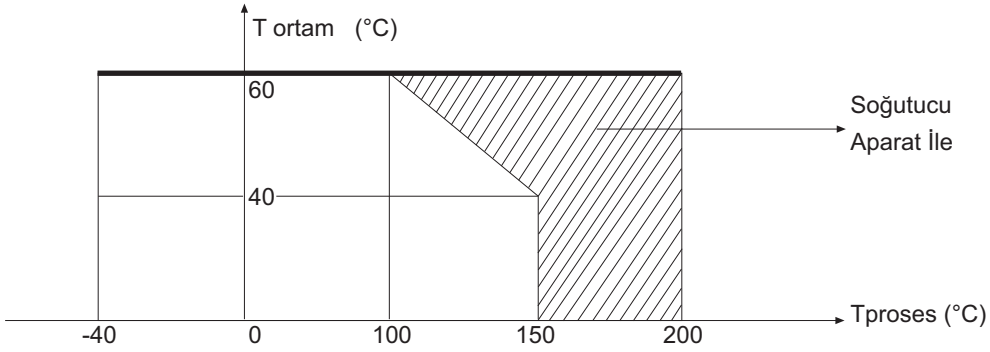

*Ölçü sahası ve sıfır noktası prob boyunca 1/10 oranında ayarlanabilir.


*Ters şekilde monte edilebilir.

Parçalar :

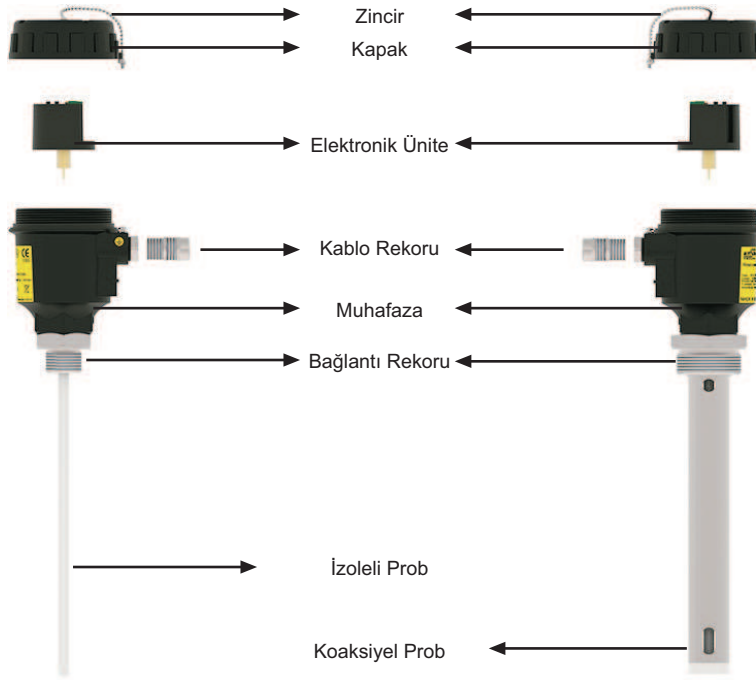


Etiket :

Üretici Markası Ürün İsmi Patlayıcı Ortam Koruması

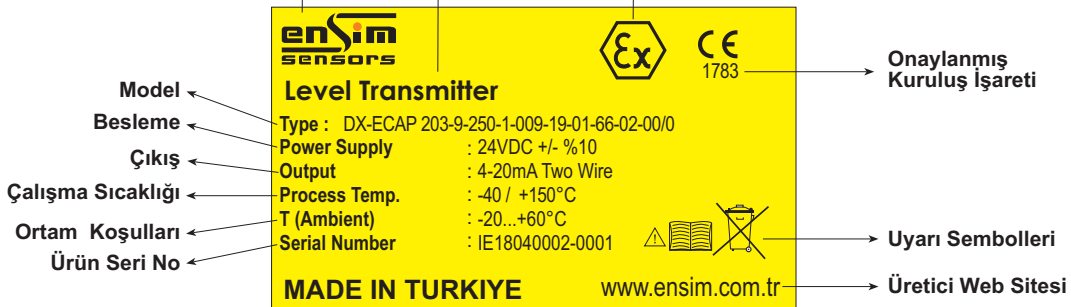


Ürün Etiketi

Topraklama Etiketi



ENERJİ VARKEN KAPAĞI AÇMAYINIZ
ÇALIŞIRKEN KAPALI TUTUNUZ




Üretici İsmi

Üretici Adresi

Metal Etiket

Patlayıcı Ortam Koruması


Model

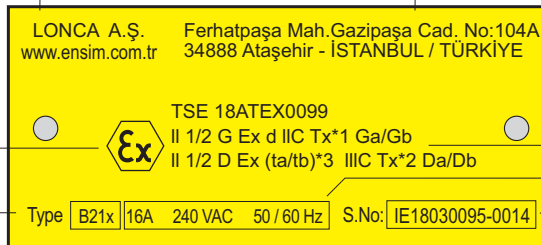


ATEX Sınıfları
Muhafaza Özellikleri

Muhafaza Seri No → IE 18 04 0002 - 0001

Not : ATEX Sertifikalı ürünlerde ürün etiketinin zarar görmesi durumunda gövde üzerinde bulunan metal etiketteki seri numarası ile üretilmeye başvurulabilir.

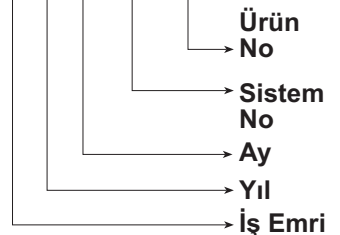

Örnek Uygulamalar :

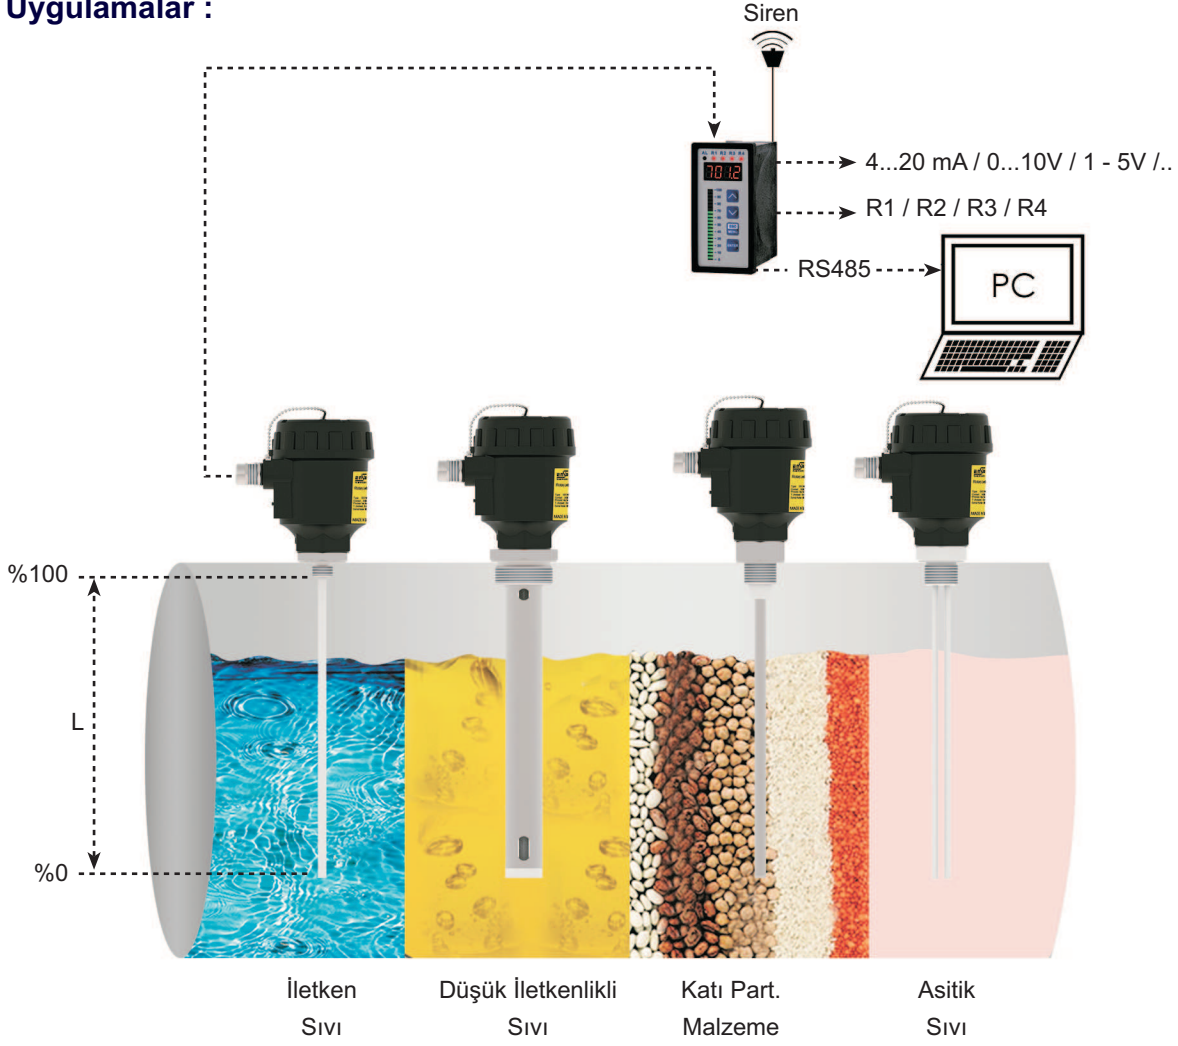

Muhafaza :


SİPARİŞ KODU	TİP	MALZEME	KORUMA SINIFI	SICAKLIK (°C)	BOYUT a x b (mm)
704	B21x	Alüminyum	IP 66 /68	(-) 40...(+) 200	132 x 104

Kapak Contası: NBR Nitril Kauçuk 120 °C, Ops. FPM (Viton) 200 °C)

Muhafaza AB Tip İnceleme Belge Numarası : TSE 22ATEX 0175U

Muhafaza İşaretlemesi :

Ex II 2G Ex d IIC Gb
II 2D Ex tb IIC

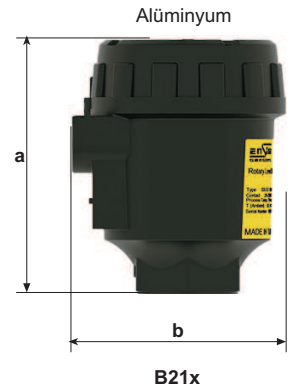


Koruma Kılıfı :




Malzeme : 304 Pas. çelik
Kaynaklı imalat
Açılıp - Kapanır Mentşeli
Dış şartlara karşı şalteri korumak için.

Soğutucu :

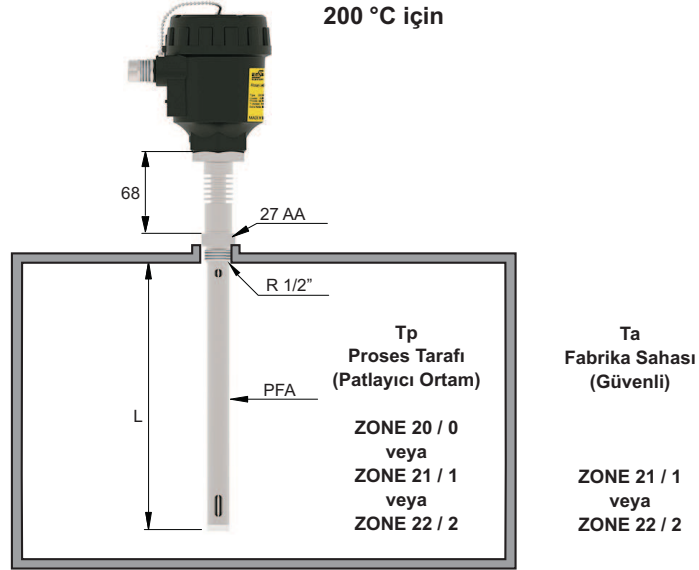


Elektrik Bağlantısı :


4-20mA İki Telli

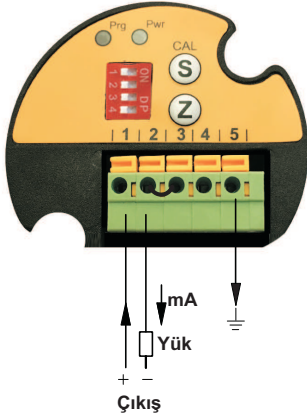


4-20mA Üç Telli

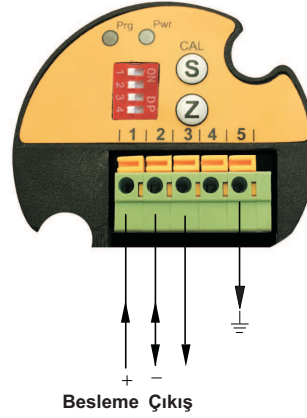

0-20mA Üç Telli

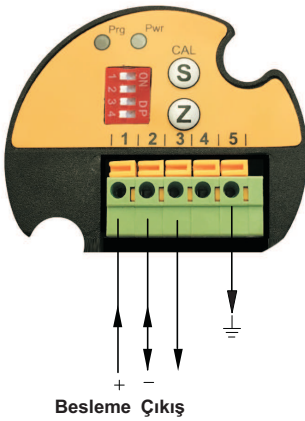

0-10V Üç Telli

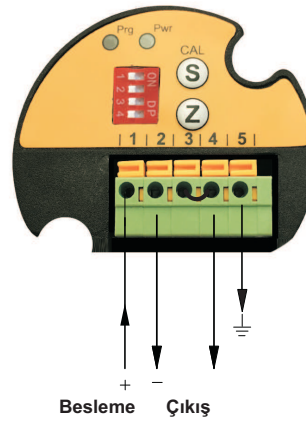

Kalibrasyon Tuş Tanımlama :

Z (Sıfır ayarı-Zero) : Ölçüm başlangıç seviyesi - 4mA - ayarı.

Fabrika çıkışında, tank tamamen boş farzedilerek 4mA ayarı yapılmıştır. Tekrar ayar gerekiyorsa, tank başlangıç seviyesine kadar doldurulup Z butonu ile 4mA çıkış ayarlanır.

S (Ölçme sahası-Span): Ölçüm üst seviyesi - 20mA - ayarı

Fabrika çıkışında tank elektrod boyu kadar dolu farzedilerek 20mA ayarlanmıştır. Tekrar ayar gerekiyorsa, tank 20mA istenen seviyeye kadar doldurulup S butonu ile mA çıkışı tekrar ayarlanır.


Çıkış Sinyali Switch Ayarı :

Çıkış sinyali seçiminde 3. ve 4. switchler aktiftir ve sadece enerji verildiğinde konfigürasyon belirlenir.


Besleme gerilimi: 9-36VDC

Maksimum yük direnci (R_L) = (V_{sup} - 3) / 0.02 [Ω]

Normal çalışma sırasında yapılacak değişiklikler etkili değildir!



4-20mA İki Telli



4-20mA Üç Telli



veya



0-20mA Üç Telli



0-10V Üç Telli

Kalibrasyon:

Sadece 1 numaralı switch aktiftir. SW1 ON Pozisyonuna getirildiğinde, kırmızı LED flaş yapmaya başlar(1sn aralıkla).

Z butonuna yeşil LED bir kere flaş yapana kadar basılarak sıfır noktası ayarlanır.

S butonuna yeşil LED bir kere flaş yapana kadar basılarak ölçme sahası ayarlanır.

SW1 OFF konumuna alındığında, hafızaya kaydedilir ve normal çalışma moduna dönlür.



S → Span Seviyesi

Z → Sıfır Seviyesi

Ölçü sahası kaydırma :



SW2 ON konumuna alındığında aktif olur.

Sıfır noktası kaydırma :



Önce **SW2 ON**, sonra **SW1 ON** konumuna alındığında aktif olur.



SW2 ON konumunda iken, SW3 ON yapılırsa, kalibrasyon sırasında belirlenmiş olan **span** noktası **YUKARI** kayar (yükselir, sıfır noktasından uzaklaşır.) İstenilen değere geldiği zaman switch off konuma alınır.



SW2+SW1 ON konumunda iken, SW3 ON yapılırsa, kalibrasyon sırasında belirlenmiş olan **span** noktası **YUKARI** kayar (yükselir, span noktasına yaklaşır.) İstenilen değere geldiği zaman switch off konuma alınır.




SW2 ON konumunda iken, SW4 ON yapılırsa, kalibrasyon sırasında belirlenmiş olan **span** noktası **AŞAĞI** kayar (azalır, sıfır noktasına yaklaşır.) İstenilen değere geldiği zaman switch off konuma alınır.



SW2+SW1 ON konumunda iken, SW4 ON yapılırsa, kalibrasyon sırasında belirlenmiş olan **sıfır** noktası **AŞAĞI** kayar (alçalır, span noktasından uzaklaşır.) İstenilen değere geldiği zaman switch off konuma alınır.

Mekanik Bağlantı :

Dişli

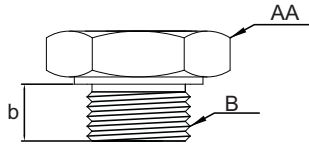

Flanşlı

Sipariş (ISO1092-1)


Kodu	PN 16	D (mm)	D1 (mm)	b (mm)
0502	DN 25	165	85	16
0503	DN 32	140	100	16
0505	DN 50	165	125	18
0507	DN 80	200	160	20
0508	DN 100	220	180	20

Sipariş (ISO1092-1)

Kodu	PN 40	D (mm)	D1 (mm)	b (mm)
0702	DN 25	115	85	18
0703	DN 32	140	100	20
0705	DN 50	165	125	20
0707	DN 80	200	160	20
0708	DN 100	235	190	24

(ISO228-1)


Sipariş Kodu	Ölçü B	AA [mm]	Diş Boyu b [mm]
0001	R 1/8"	17	12
0002	R 1/4"	17	12
0003	R 3/8"	24	20
0004	R 1/2"	27	14
0005	R 3/4"	32	14
0006	R 1"	41	23
0008	R 1 1/4"	51	23
0009	R 1 1/2"	60	23
0012	R 2"	70	23

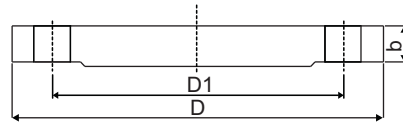

Sipariş (ANSI B16.5)

Kodu	150 LBS	D (mm)	D1 (mm)	b (mm)
1005	DN 50	152,4	121	19
1006	DN 65	177,8	139,7	22,2
1007	DN 80	190,5	152,4	23,8
1008	DN 100	228,6	157,2	23,8


Clamp



Sipariş (ISO2852)

Kodu	Ölçü	Çap D (mm)	b (mm)
1501	DN 32	50,5	15
1502	DN 50	64	17
1503	DN 65	91	17

Dairy

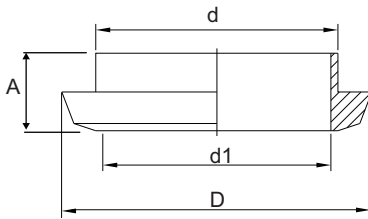


Sipariş

Kodu	Ölçü	Ölçü	D (mm)	d1 (mm)	A (mm)
1600	DN 40	DN 40	56	48	13
1601	DN 50	DN 50	68	61	14
1602	DN 100	DN 100	121	114	20

Örnek Modeller:


İLETKEN SIVILAR

DX-ECAP 101
Komple İzoleli Prob
İletken Tank

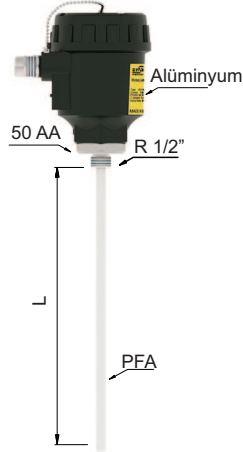


Maks. 4 m.
(-) 1...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

DX-ECAP 102
Komple İzoleli Koaksiyel Prob
Yalıtkan Tank

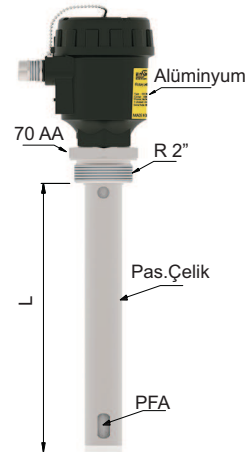


Maks. 4 m.
(-) 1...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

DX-ECAP 103
Komple İzoleli , Koaksiyel Prob
Yalıtkan Tank

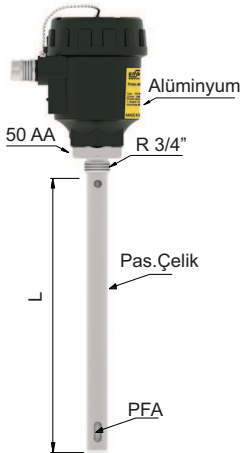


Maks. 1 m.
(-) 1...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

DX-ECAP 107
Komple İzoleli Halat
İletken Tank

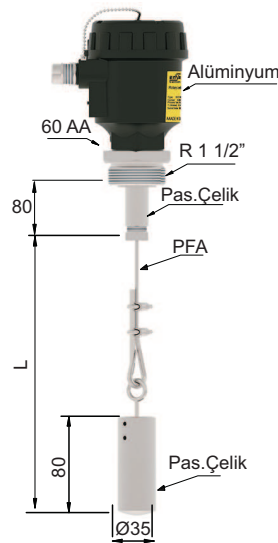

Maks. 16 m.
(-) 1...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

DX-ECAP 107
Komple İzoleli Halat
İletken Tank

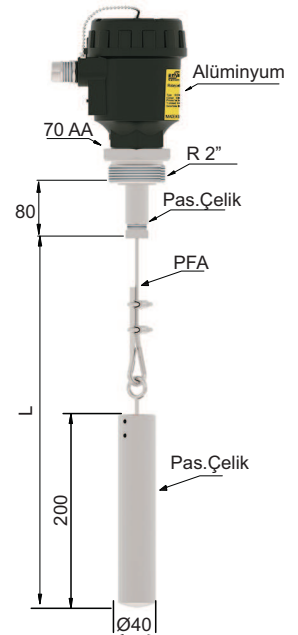


Maks. 32 m.
(-) 1...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

Örnek Modeller:


DÜŞÜK İLETKENLİKLİ SIVILAR

DX-ECAP 202
İzolesiz Koaksiyel Prob
İletken / Yalıtkan Tank

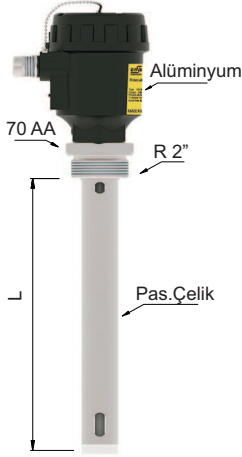


Maks. 4 m.
(-) 1...(+)
25 bar
(-) 40 °C...(+)
150 °C

DX-ECAP 203
İzolesiz Koaksiyel Prob
İletken / Yalıtkan Tank

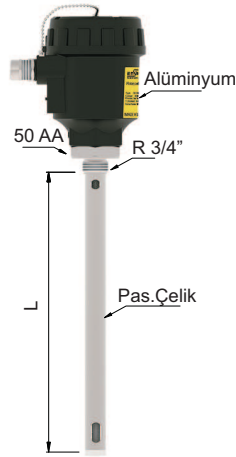


Maks. 1 m.
(-) 1...(+)
25 bar
(-) 40 °C...(+)
150 °C

DX-ECAP 20S
İzolesiz Koaksiyel Prob
İletken / Yalıtkan Tank

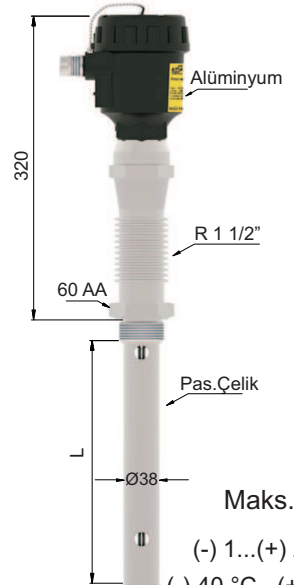


Maks. 4 m.
(-) 1...(+)
25 bar
(-) 40 °C...(+)
400 °C

DX-ECAP 204
İzolesiz Halat
İletken Tank

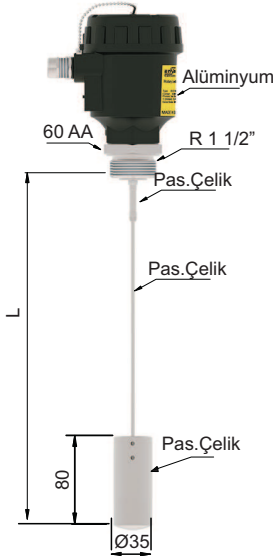


Maks. 16 m.
(-) 1...(+)
25 bar
(-) 40 °C...(+)
150 °C

DX-ECAP 204
İzolesiz Halat
İletken Tank

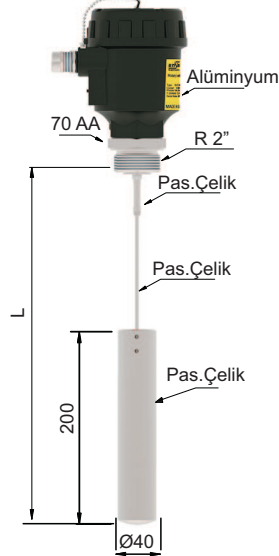

Maks. 32 m.
(-) 1...(+)
25 bar
(-) 40 °C...(+)
150 °C

DX-ECAP 205
İzolesiz Prob
İletken Tank

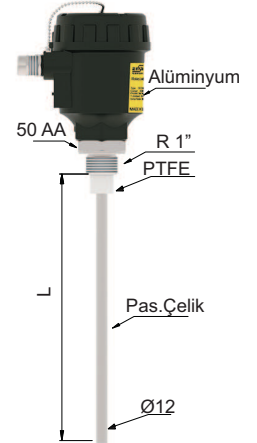


Maks. 6 m.
(-) 1...(+)
25 bar
(-) 40 °C...(+)
150 °C

Örnek Modeller:

KATI PARTİKÜLLÜ MALZEMELER

DX-ECAP 305

**İzolesiz Prob
İletken Tank**

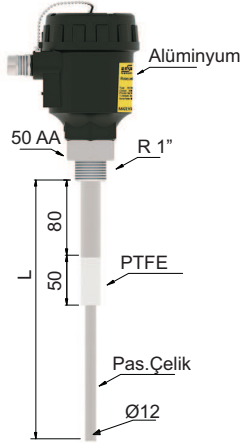


Maks. 6 m.

(-) 1...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

DX-ECAP 304

**İzolesiz Halat
İletken Tank**

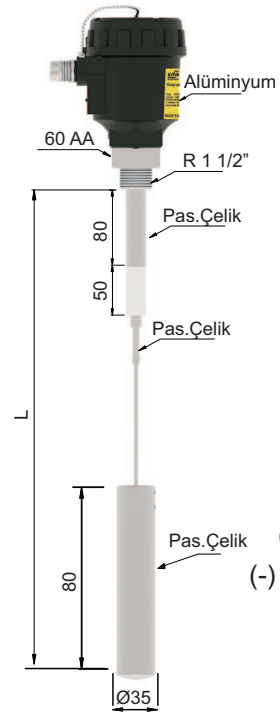


Maks. 16 m.

(-) 1...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

YAPIŞKAN ve ASİT / BAZİK SIVILAR

DX-ECAP 408A

**Çift Prob (Teki İzoleli)
İletken / Yalıtkan Tank**

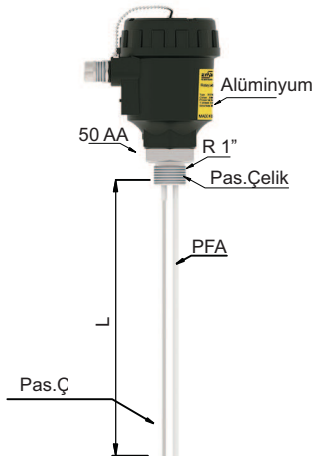


Maks. 4 m.

(-) 1...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

DX-ECAP 408B

**Çift Prob, İzolesiz
İletken / Yalıtkan Tank**

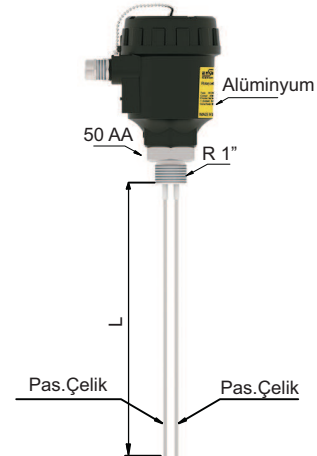

Maks. 6 m.

(-) 1...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

Sıcaklık Sınıfı Tablosu

STD. MODEL	DX-ECAP	
Çalışma Sıcaklığı	(-) 40 °C...(+) 150 °C	(-) 40 °C...(+) 200 °C (Soğutucu ile)
Kapağı açmadan bekleme süresi	30 dk.	40 dk.

Termik Koruma Sigortası 105°C'dir.

Önemli Not : Sıcaklık sınıfı testlerinde duvar kalınlığı 3 mm. paslanmaz çelik olarak yapılmıştır. İzolasyonun daha ince olduğu durumlarda tedbir almak bilgili teknik personel tarafından yapılmalıdır.

(-) 20 °C ≤ T ortam ≤ (+) 30 ° C...(+) 60 °C			Çalışma Sıcaklığı :(-) 40 °C...(+) 150 °C
DX-ECAP			
T ortam MAKS. ORTAM SICAKLIĞI ZONE 21 / 1	T proses MAKS. PROSES SICAKLIĞI ZONE 20 / 0	T yüzey MAKS. YÜZEY SICAKLIĞI	SICAKLIK SINIFI
30 °C	150 °C	60 °C	T6
40 °C	150 °C	67 °C	T6
50 °C	150 °C	75 °C	T6
60 °C	150 °C	88 °C	T5

(-) 20 °C ≤ T ortam ≤ (+) 30 ° C...(+) 60 °C			Çalışma Sıcaklığı :(-) 20 °C...(+) 200 °C
DX-ECAP (Metal Soğutuculu)			
T ortam MAKS. ORTAM SICAKLIĞI ZONE 21 / 1	T proses MAKS. PROSES SICAKLIĞI ZONE 20 / 0	T yüzey MAKS. YÜZEY SICAKLIĞI	SICAKLIK SINIFI
30 °C	200 °C	43 °C	T6
40 °C	200 °C	46 °C	T6
50 °C	200 °C	58 °C	T6
60 °C	200 °C	70 °C	T6

Sipariş Şekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

1 MODEL DX-ECAP

İletken Sıvılar.....1	Katı Partiküllü Malzemeler.....3
Düşük İletkenlikli Sıvılar.....2	Yapışkan ve Asit/Bazik Malzemeler.....4

2 SERTİFİKA

Yok0	(EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.....1
------------	--

3 PROB TİPİ (MAKSİMUM BOY)

Tek Prob - İzoleli (Maks. 4 m.).....1	Çift Prob - Tek İzoleli (Maks. 4 m.).....8A
Tek Prob - Koaksiyelli (Maks. 4 m.) Ø 38.....2	Çift Prob - İzolesiz (Maks. 6 m.).....8B
Tek Prob - İnce Koaksiyelli (Maks. 1 mt.) , Ø 21.....3	Şeramik İzoleli Prob (Maks. 4 m.).....S
Halat - İzolesiz (Maks. 32 mt.).....4	Özel.....x
Tek Prob - İzolesiz (Maks. 6 m.).....5	
Halat - İzoleli (0...32 m.).....7	

4 PROB ÇAPI (Ø)

.....mm	Özel.....x
---------	------------

5 DALMA BOYU

.....mm

6 PROSES SICAKLIĞI

Standart 150 °C.....0	Kriyojenik Tanklar İçin (-) 196 °C.....2
Soğutucu Aparat İle 200 °C.....1	Peek İzolasyon İle 230 °C3

7 BAĞLANTI

Rekor (ISO 228-1)	Clamp (ISO 2852)	ISO Flanş (1092-1)	ISO Flanş (1092-1)	ASA Flanş (B16.5)
R 1/2"0004	DN 25 - PN 16...0502	DN 25 - PN 16...0502	DN 25 - PN 40...0702	DN 50 - 150lb...1005
R 3/4"0005	DN 32 - PN 16...0503	DN 32 - PN 16...0503	DN 32 - PN 40...0703	DN 65 - 150lb...1006
R 1"0006	DN 50 - PN 16...0504	DN 50 - PN 16...0505	DN 50 - PN 40...0705	DN 80 - 150lb...1007
R 1 1/2"0010		DN 80 - PN 16...0507	DN 80 - PN 40...0707	DN 100 - 150lb...1008
R 2"0012		DN 100 - PN 16...0508	DN 100 - PN 40...0708	
1/2" NPT.....0203				
3/4" NPT.....0204				

8 ÇIKIŞ

4-20 mA iki telli19	3 -180 ohm23
4-20 mA üç telli20	10-180 ohm24
0-10 V üç telli21	240-33 ohm25
0-20 mA üç telli22	4-20 mA İki Telli+Röle26
	Özel.....x

9 MUHAFAZA

Alüminyum Muhafaza , B21x IP66 / 68.....704	Özel.....x
---	------------

10 İZOLASYON MALZEMESİ

PBT.....065	Polyamid.....069
PTFE.....066	Kauçuk.....081
PFA.....067	FKM.....084
PEEK.....068	Özel.....x

11 BAĞLANTI MALZEMESİ

316 Paslanmaz Çelik002	Özel.....x
Pirinç.....041	

12 ELEKTRİK BAĞLANTISI

Klemensli.....00	Özel.....x
------------------	------------

13 OPSİYONEL

Yok...../ 0	Duvar Aparatı...../ W
By - Pass Tüp...../ T	Özel...../ x
Koruma Kılıfı - Tank Dışı İçin 304 Pas. Çelik...../ K2	

ÖRNEK

DX-ECAP 101 -10 - 300 - 0 - 0004 - 21 - 703 - 066 - 002 - 00 / 0
İletken sıvılar için, L= 300 mm, R 1", 0-10 V, Alüminyum Muhafazalı , Ø 10 Prob